

А К Т


по разграничению границ ответственности при эксплуатации электрических устройств и сооружений, между ООО «Дирекция Голицыно-3» и Заказчиком

д.Новосумино

«___» _____ 20__ г.

Настоящий акт составлен Исполнителем в лице Генерального директора ООО «Дирекция Голицыно-3» _____ и Заказчиком в лице _____ владельцем участка о нижеследующем:

1. Электроснабжение вышеуказанного потребителя осуществляется от воздушных линий (ВЛ) электропередач ВЛ-0,4кВ согласно схемы:

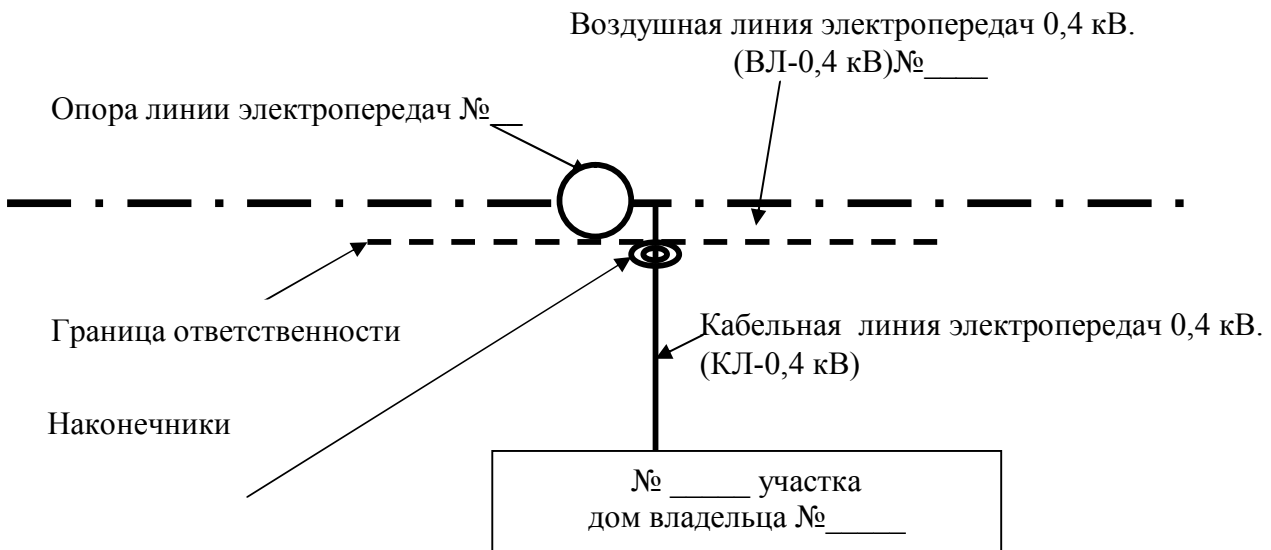

2. Границей ответственности за эксплуатацию электрических устройств между ООО «Дирекция Голицыно-3» и Заказчиком являются контакты соединений наконечников кабельных линий (КЛ) на опоре (ОП) №___
3. В соответствии с вышеприведённой схемой в эксплуатации у ООО «Дирекция Голицыно-3» находятся: трансформаторные подстанции (ТП), воздушные линии электропередач (ВЛ-0,4кВ), опоры линий электропередач (ОП).
4. В эксплуатации у Заказчика находятся: кабельные линии (КЛ) от наконечников на ОП №___ до распределительного щита в доме и внутренняя электропроводка.
5. Обо всех неисправностях в системе электропитания Заказчик сообщает **дежурному по тел: 598-22-91; 598-24-98.**
6. При изменении схемы питания Заказчика, данный акт подлежит переоформлению.
7. Ответственность за соблюдение Правил и мер электробезопасности, пожарной безопасности возлагается на Заказчика в соответствии с Актом разграничения балансовой принадлежности.

Заказчик:

Исполнитель:

Генеральный директор
ООО «Дирекция Голицыно-3»

_____ (_____)

_____ (_____)

Согласовано:

Начальник службы эксплуатации-главный энергетик _____ (_____).