

**А К Т**


**по разграничению границ ответственности при эксплуатации водопроводных сетей  
между ООО «Дирекция Голицыно-3» и Заказчиком**

д. Новосумино

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Настоящий акт составлен Исполнителем в лице Генерального директора ООО «Дирекция Голицыно-3» \_\_\_\_\_ и Заказчиком в лице \_\_\_\_\_ владельца участка о нижеследующем:

1. Водопотребление осуществляется из магистральной сети водопровода ООО «Дирекция Голицыно-3», согласно следующей схеме:

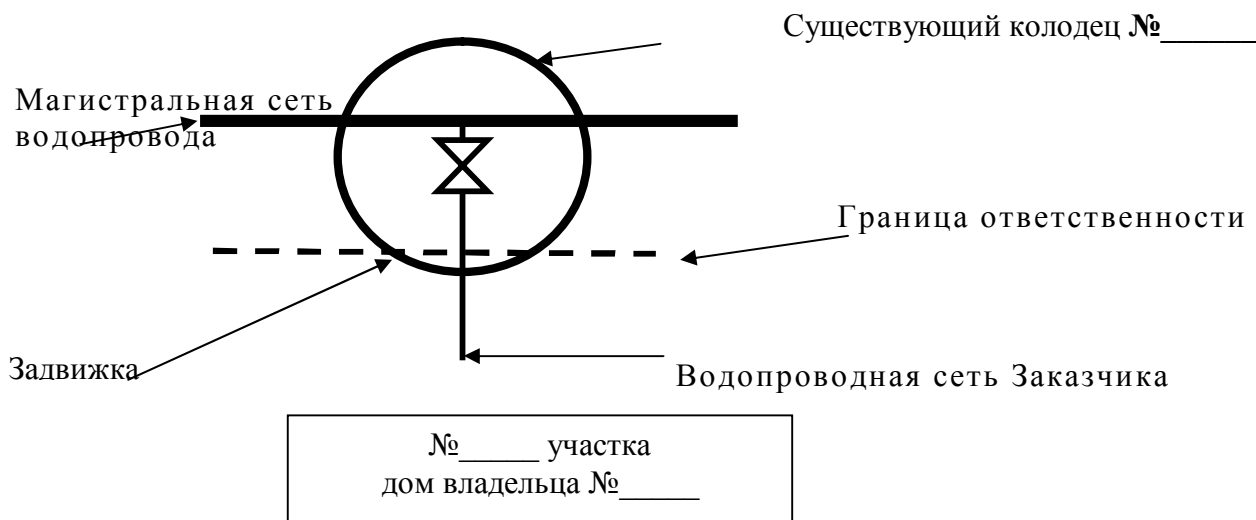

2. Границей ответственности за эксплуатацию водопроводных сетей между ООО «Дирекция Голицыно-3» и Заказчиком является место подключения водопроводной сети Заказчика к задвижке на магистральном водопровode в колодце № \_\_\_\_\_
3. Обо всех неисправностях в системе водопотребления Заказчик сообщает дежурному по тел.: 598-22-91; 598-24-98.
4. В эксплуатации у Заказчика находится водопроводная труба до места врезки в задвижку на магистральном водопровode.
5. При изменении схемы водопотребления Заказчиком данный акт подлежит переоформлению.
6. В целях обеспечения возможности осмотра водопроводных сетей в присутствии Заказчика персонал службы водозабора имеет право доступа к водопроводным сетям Заказчика до приборов учёта и к схемам учёта.

Заказчик:

Исполнитель:

Генеральный директор  
ООО «Дирекция Голицыно-3»

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Согласовано:

Начальник службы эксплуатации-главный энергетик \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_.)