

А К Т


по разграничению границ ответственности при эксплуатации канализационных сетей между ООО
«Дирекция Голицыно-3» и Заказчиком

д. Новосумино

« _____ » _____ 20__ г

Настоящий акт составлен Исполнителем в лице Генерального директора ООО «Дирекция Голицыно-3» _____ и Заказчиком в лице _____ владельца участка о нижеследующем:

1. Водоотведение осуществляется в магистральную сеть канализации ООО «Дирекция Голицыно-3», согласно следующей схеме:

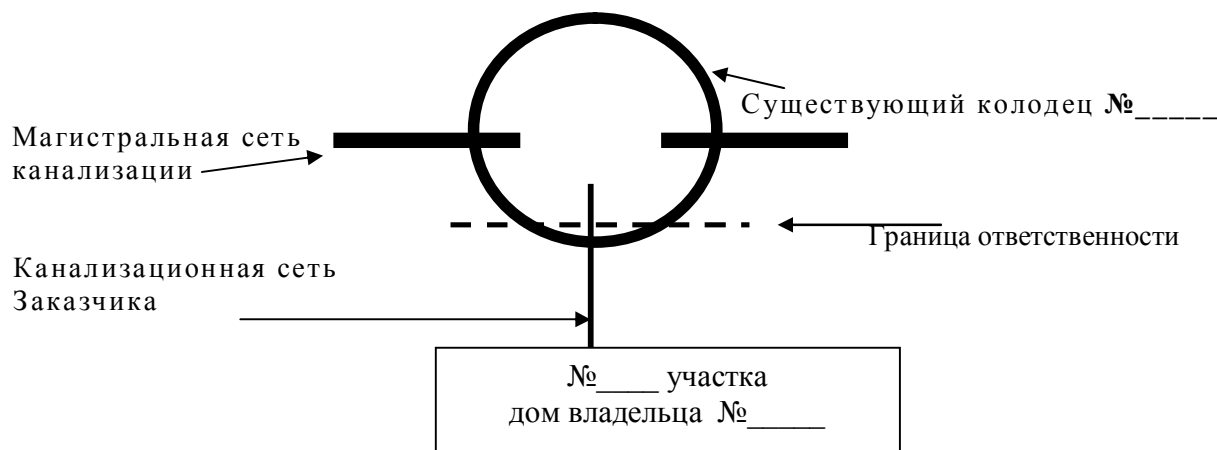

2. Границей ответственности за эксплуатацию канализационных сетей между ООО «Дирекция Голицыно-3» и Заказчиком является место врезки в канализационный колодец № _____
3. Обо всех неисправностях в системе канализации Заказчик обязан сообщать **дежурному тел.: 598-22-91; 598-24-98**
4. В эксплуатации у Заказчика находится канализационная труба до места врезки в существующий канализационный колодец.
5. При изменении схемы канализования Заказчиком данный акт подлежит переоформлению.
6. В целях обеспечения возможности осмотра канализационных коммуникаций и систем в присутствии Заказчика, персонал службы водозабора имеет право доступа ко всем частям указанных канализационных коммуникаций и систем.

Заказчик:

Исполнитель:

Генеральный директор
ООО «Дирекция Голицыно-3»

_____ (_____)

_____ (_____)

Согласовано:

Начальник службы эксплуатации-главный энергетик _____ (_____)